


MÉG A FOGORVOS SEM TUDOTT DOLGOZNI Miért nem volt víz Lakiteleken?

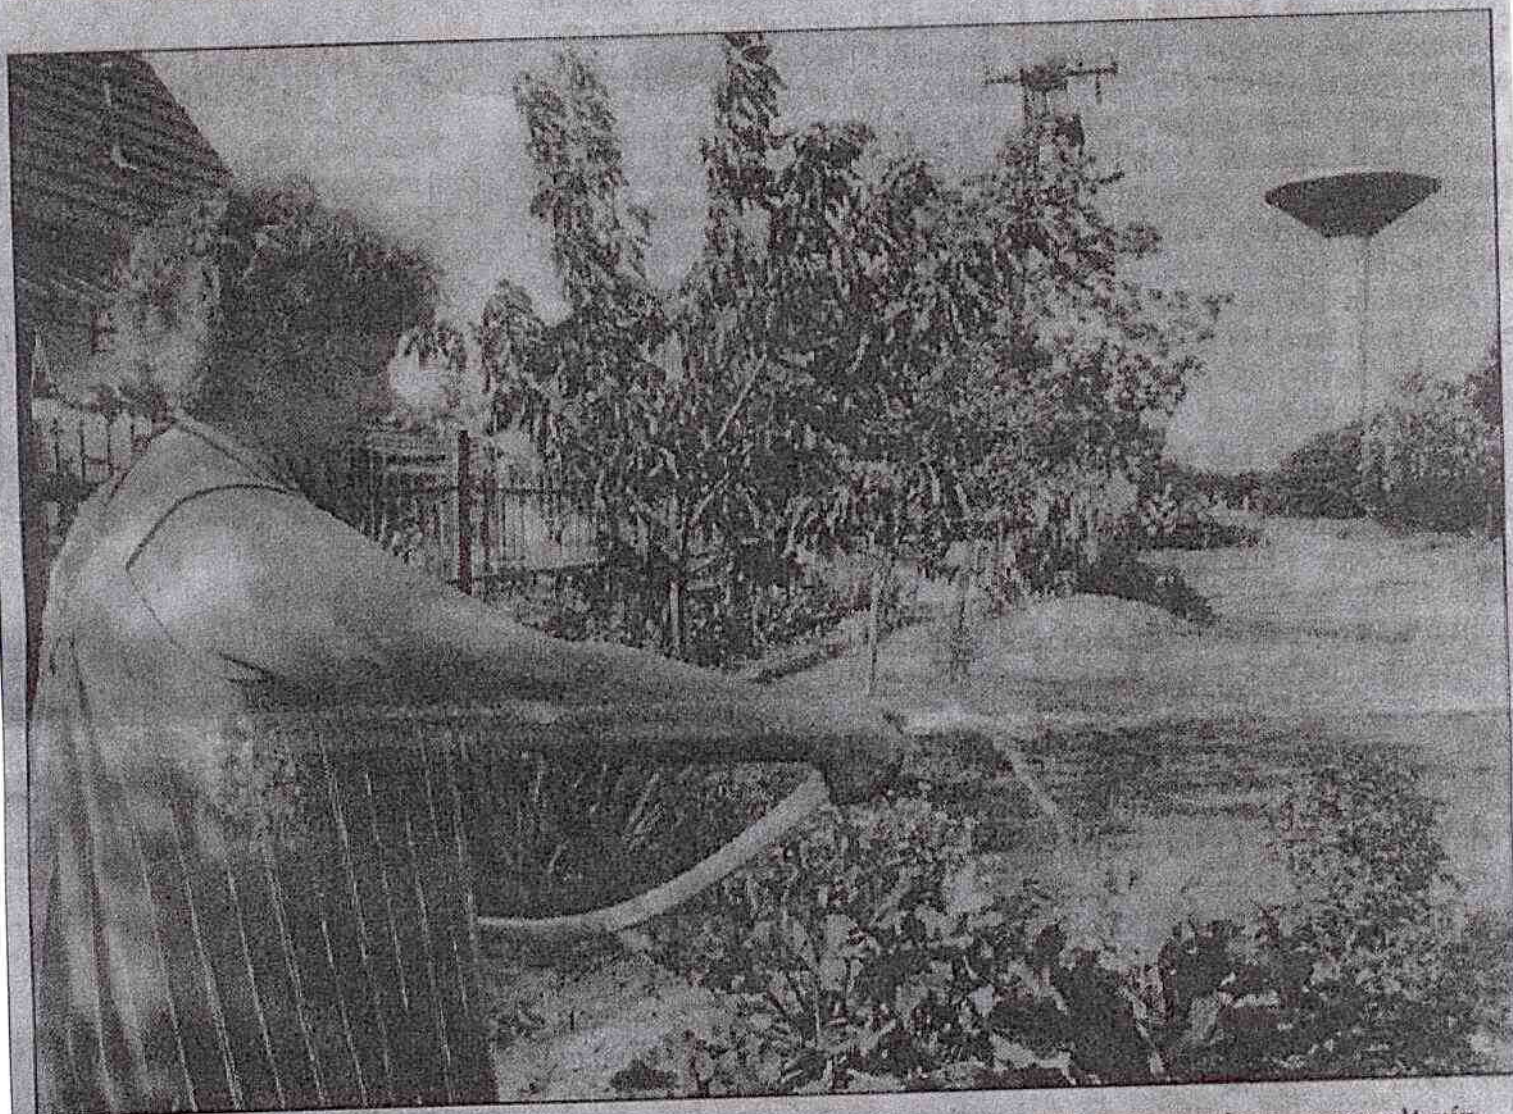

● A víztorony közelében még csak volt valamekkora nyomás, máshol azonban nem volt víz.

A lakitelekiet különösen próbára tette a kánikula, mert nem volt elég a pokoli hőség, az elmúlt napokban még a víz sem folyt a faluban. Az emeleti lakásokba egyáltalán nem jutott fel, locsolni nem lehetett, s mint mondták, még a fogorvos sem tudott dolgozni a vízhiány miatt. Mi okozta a bajt? – érdeklődtem Péter Józseftől, a Bács-víz Rt. tiszakécskei kirendeltsé-

gének vezetőjétől, aki így tájékoztatott:

– A vízhiány elsődleges oka a nagy meleg – mondta. – A kécskei körzetben a napi átlagos vízfogyasztás 3-5000 köbméter, csúcsidőben viszont, ami a nyárból körülbelül két hét, napi 13-15 000 köbméter víz fogy el. Ez a túlterhelés számtalan gondot okoz a rendszerben, olyan hibák jönnek elő, melyek to-

vább lassítják a víztermelést, a vízmű alig éri utol magát. A túlterhelés mellett Lakiteleken a víznyomással is probléma van. A község vízellátása Tiszakécskéről történik, a nyomásfokozó berendezés pedig Kerekdombon található, ahová a vízmű dolgozója jár ki rendszeresen a szivattyúkat beindítani vagy leállítani.

(Folytatás a 3. oldalon)